



蒙 矿 管 26 02

报告编号：NMTJAQW-2026-00845

## 接地装置 检测检验报告

委 托 单 位： 察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司  
受 检 单 位： 察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司  
设 备 名 称： 接地装置  
型 号 规 格： /  
检测检验类别： 定期检测检验  
检测检验日期： 2026 年 05 月 14 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



## 声 明

- 1、报告中检测检验结果仅反映被检设备的当时状态。
- 2、样品由客户提供时，结果仅适用于客户提供的样品。
- 3、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告封面、首页、骑缝处未盖“（检测检验机构名称）检测检验专用章/公章”无效。
- 5、未经本机构允许不得复制报告。复制报告的封面、首页、骑缝处未重新盖“（检测检验机构名称）检测检验专用章/公章”无效。
- 6、报告涂改无效。
- 7、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 8、被检设备及仪器维修后，可能影响其安全性能，应再次提出检测检验申请。
- 9、报告中“不适用”项目，检测检验结果栏描述为无此项，单项判定用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮政编码：010030

电话：0471-5208008

电子邮箱：tjyaqsc@163.com

网址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院  
接地装置检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2026-00845

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司		
	地址	内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗三岔口乡李清地		
	联系人	张帅	电话	18104375035
受检单位		察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司		
合同编号		AQ-2026-0047		
设备名称		接地装置	使用编号	/
型号规格		/	出厂日期	/
制造单位		/	安装日期	/
设备状态		正常		
检测检验地点		李清地主井 1315 中段配电室	检测检验日期	2026 年 05 月 14 日
检测检验类别		定期检测检验	下次检测检验日期	2027 年雨季前
检测检验依据		DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 DL/T 475-2017 《接地装置特性参数测量导则》		
检测检验项目		接地电阻		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		所检项目：合格  (检测检验专用章) 2026 年 5 月 14 日		
检测检验组成员		王志成		
备注				

批准：

李宏伟

审核：

日期：2026.5.19

主检：

日期：2026.5.14



扫描全能王 创建

内蒙古自治区特种设备检验研究院  
接地装置检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00845                      共 5 页   第 2 页

检验用主要仪器设备				
名称	唯一性标识	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	有效期
接地电阻测试仪	NMTJ-J-0024	VICTOR4106	测量范围:0.10Ω-19.99Ω; 分辨力: 0.01Ω; 精确度: 2%+15	2027.01
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

本页以下空白

内蒙古自治区特种设备检验研究院  
接地装置检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00845                      共 5 页   第 3 页

检验项目及结果					
序号	检验地点	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	李清地主井 1315 中段配电室	接地电阻	≤ 4 Ω	2.6Ω	合格






内蒙古自治区特种设备检验研究院  
接地装置检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00845

共 5 页 第 4 页

现场检验照片

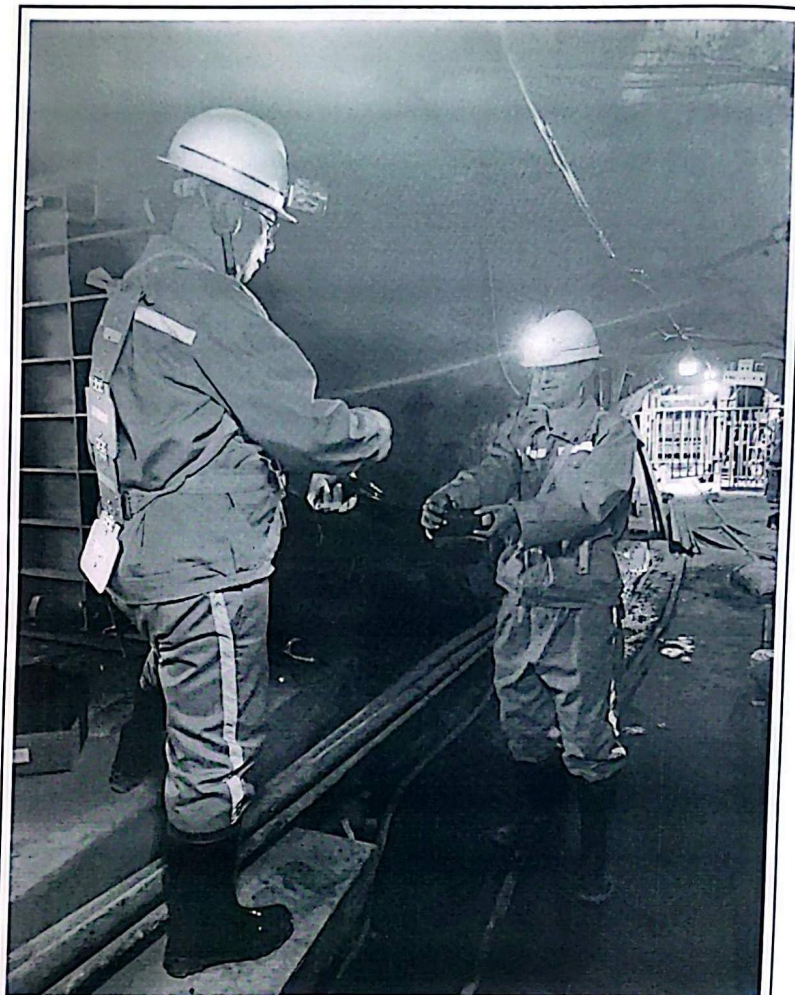

内蒙古自治区特种设备检验研究院  
接地装置检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00845

共 5 页 第 5 页

报告意见和解释页

意见  
与  
解  
释

扫描全能王 创建