



蒙 矿管 26 02

报告编号：NMTJAQW-2026-01212

电力绝缘安全工器具(绝缘鞋) 检测检验报告



委 托 单 位：包头市石宝铁矿集团有限责任公司

受 检 单 位：包头市石宝铁矿集团有限责任公司

样 品 名 称：绝缘靴

型 号 规 格：见基本信息表

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 06 月 08 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、检测检验报告无“安全生产检测检验资质标志”、“骑缝章”、“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效；
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检设备当时状态；
- 7、被检设备维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：<http://www.nmgtjy.cn>



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-00312 共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	包头市石宝铁矿集团有限责任公司		
	地址	包头市		
	联系人	兰部长	电话	13947278228
受检单位		包头市石宝铁矿集团有限责任公司		
合同编号		AQ-2026-0158		
样品名称		绝缘靴	样品编号	见基本信息表
检测检验地点		安全生产实验室	检测检验日期	2026 年 06 月 08 日
检测检验类别		定期检测检验	下次检测检验日期	2026 年 12 月 07 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		贾俊杰、王志成		
备注		/		

批准：

李宏伟

审核：

高奇

日期：2026.6.8

主检：

贾俊杰 王志成

日期：2026.6.8

内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00312共 6 页 第 2 页

检验用主要仪器设备				
名称	型号规格	唯一性标识	准确度等级/不确定度/最大允许误差	有效期
安全鞋耐电压实验机	HP-043	GX-5087	1 级, 0.1mA	2026. 06
数显温湿度测量仪	003-04	HM34	湿度: U=1.5%RH 温度: U=0.5℃ K=2	2027. 01
钢卷尺	KJ-111	20 m	±0.2mm	2026. 10
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

本页以下空白

内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-00312共 6 页 第 3 页

基本信息						
样品编号	型号规格	额定电压	类别	制造单位	样品状态	
26-JY-207	20KV	20KV	定期	天津盛安橡胶制品有限公司	表面完好无污损	
26-JY-208	25KV	25KV	定期	双安（天津）	表面完好无污损	
26-JY-209	35KV	35KV	定期	津鑫（天津）	表面完好无污损	
26-JY-210	20KV	20KV	定期	天津盛安橡胶制品有限公司	表面完好无污损	
检验环境						
环境温度（℃）		22.5		环境湿度（%RH）	49.0	
检验项目						
样品编号	工频耐压试验				标准要求	结论
	试验电压 kV	试验时间 min	试验结果	泄漏电流 mA		
26-JY-207	15kV	1min	未击穿	左：1.355 右：1.402	试验时应无击穿，泄漏电流不大于标准中表3规定值6.0mA。	合格
26-JY-208	15kV	1min	未击穿	左：1.531 右：1.586	试验时应无击穿，泄漏电流不大于标准中表3规定值6.0mA。	合格
26-JY-209	15kV	1min	未击穿	左：2.303 右：2.441	试验时应无击穿，泄漏电流不大于标准中表3规定值6.0mA。	合格
26-JY-210	15kV	1min	未击穿	左：1.579 右：1.682	试验时应无击穿，泄漏电流不大于标准中表3规定值6.0mA。	合格




内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00312

共 6 页 第 5 页

现场检验照片

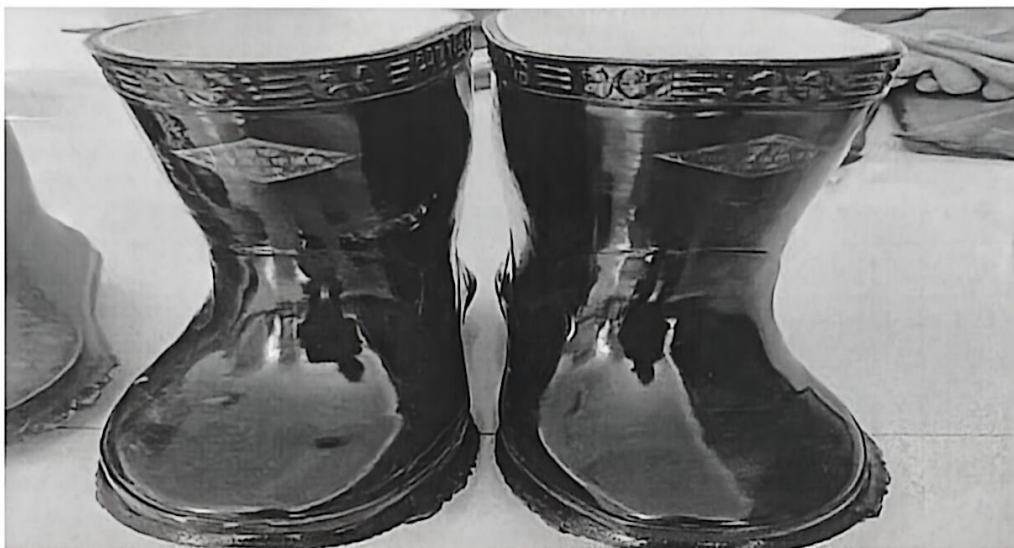

内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-00312 共 6 页 第 6 页

意见与解释	
-------	--

本报告结束，以下空白。

